


- LEGENDA**
- - - Confine comunale
 - 105 Linea isopiezometrica e quota in m s.l.m. (settembre 2013)
 - ➔ Direzione del flusso idrico sotterraneo
 - Reticolo idrografico superficiale
 - Tratti di reticolo intubati
 - Fontanili
 - - - Traccia sezione idrogeologica
 - ⊕ Pozzi comunali
 - Zone di tutela assoluta delle captazioni di 10 m di raggio
 - Zone di rispetto delle captazioni di 200 m di raggio

CAPACITA' PROTETTIVA DEL SUOLO	PERMEABILITA' DEL SUOLO	VULNERABILITA' ACQUE SOTTERRANEE
	media (4.5e-7.0e-04 m7s)	media
	bassa (3.4e-06-1.2e-04 m/s)	bassa

ROSATE (MI)
 Pozzo n°1 - Piazza Vittorio Veneto
 Quota p.c. 105.73 m s.l.m.
 Codice pozzo: 0151880001

Fonte: CAP Milano
 Consorzio Per l'Acqua Potabile

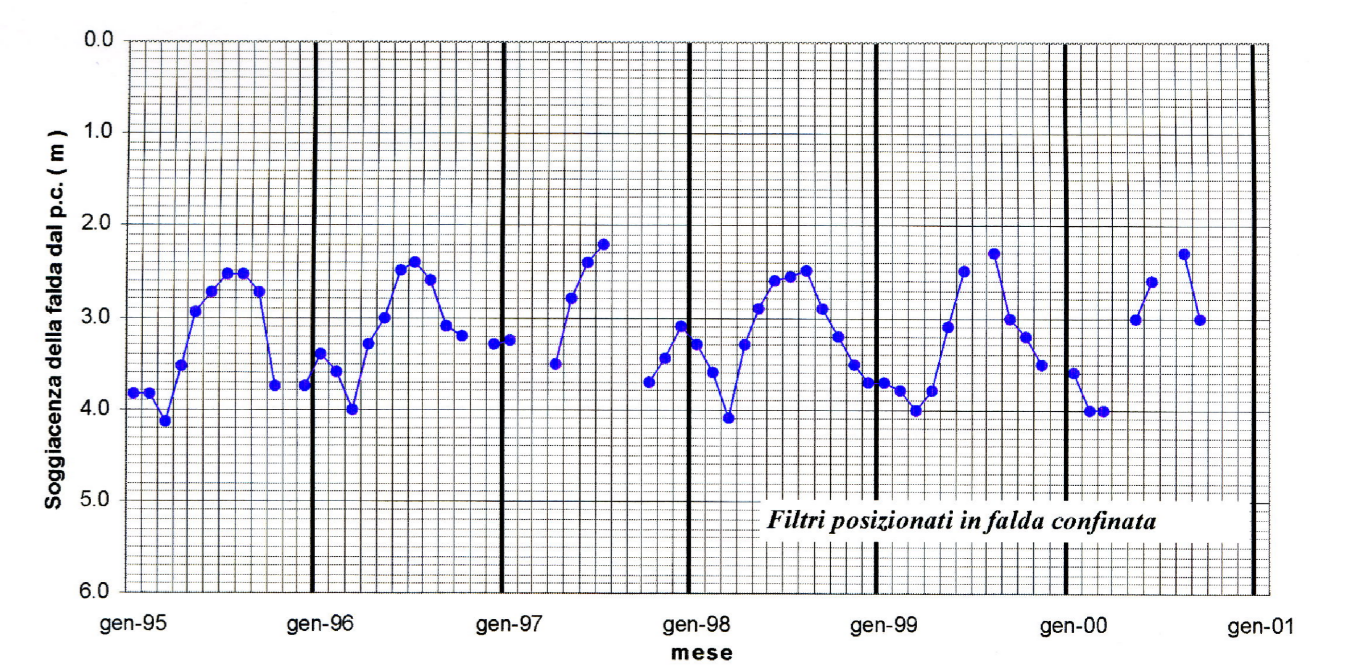

Committente:
COMUNE DI ROSATE (MI)

Oggetto:
 VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12
 ANALISI DELLE COMPONENTI GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA
 E SISMICA EX D.G.R. IX/2616/11

Commissa:
 ROSATE-15,r15
 File:
 R15-RG01-TAV2.mxd
 Data:
 Gennaio 2015

Elaborato Progettuale:
CARTA IDROGEOLOGICA
 Scala 1:10.000

Documento:
 Tavola 2
 Revisione:
 0

Responsabile:
 Dott. Geol. Paolo Cerutti
 Redazione:
 Dott. Geol. Andrea Brambati

Timbro/Firma:

ECOTER
 CPA
 Georisorse. Ambiente. Territorio
 Sede: Via Selvaacqua, 14H - 26900 - Lodi
 Tel.: 0371427203 - Fax: 037150281 - E-mail: ecoter@ecotercpa.it

I diritti di proprietà, diffusione e riproduzione di questo documento sono riservati in conformità alle leggi vigenti